



Salle 7

TO
OPERATION 7

ATTENTION
7 ALIMENTATIONS SEPARÉES

WARNING

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1

CP 143-1


CP 143-1




CP 143-1


CP 143-1


CP 143-1

CP 143-1

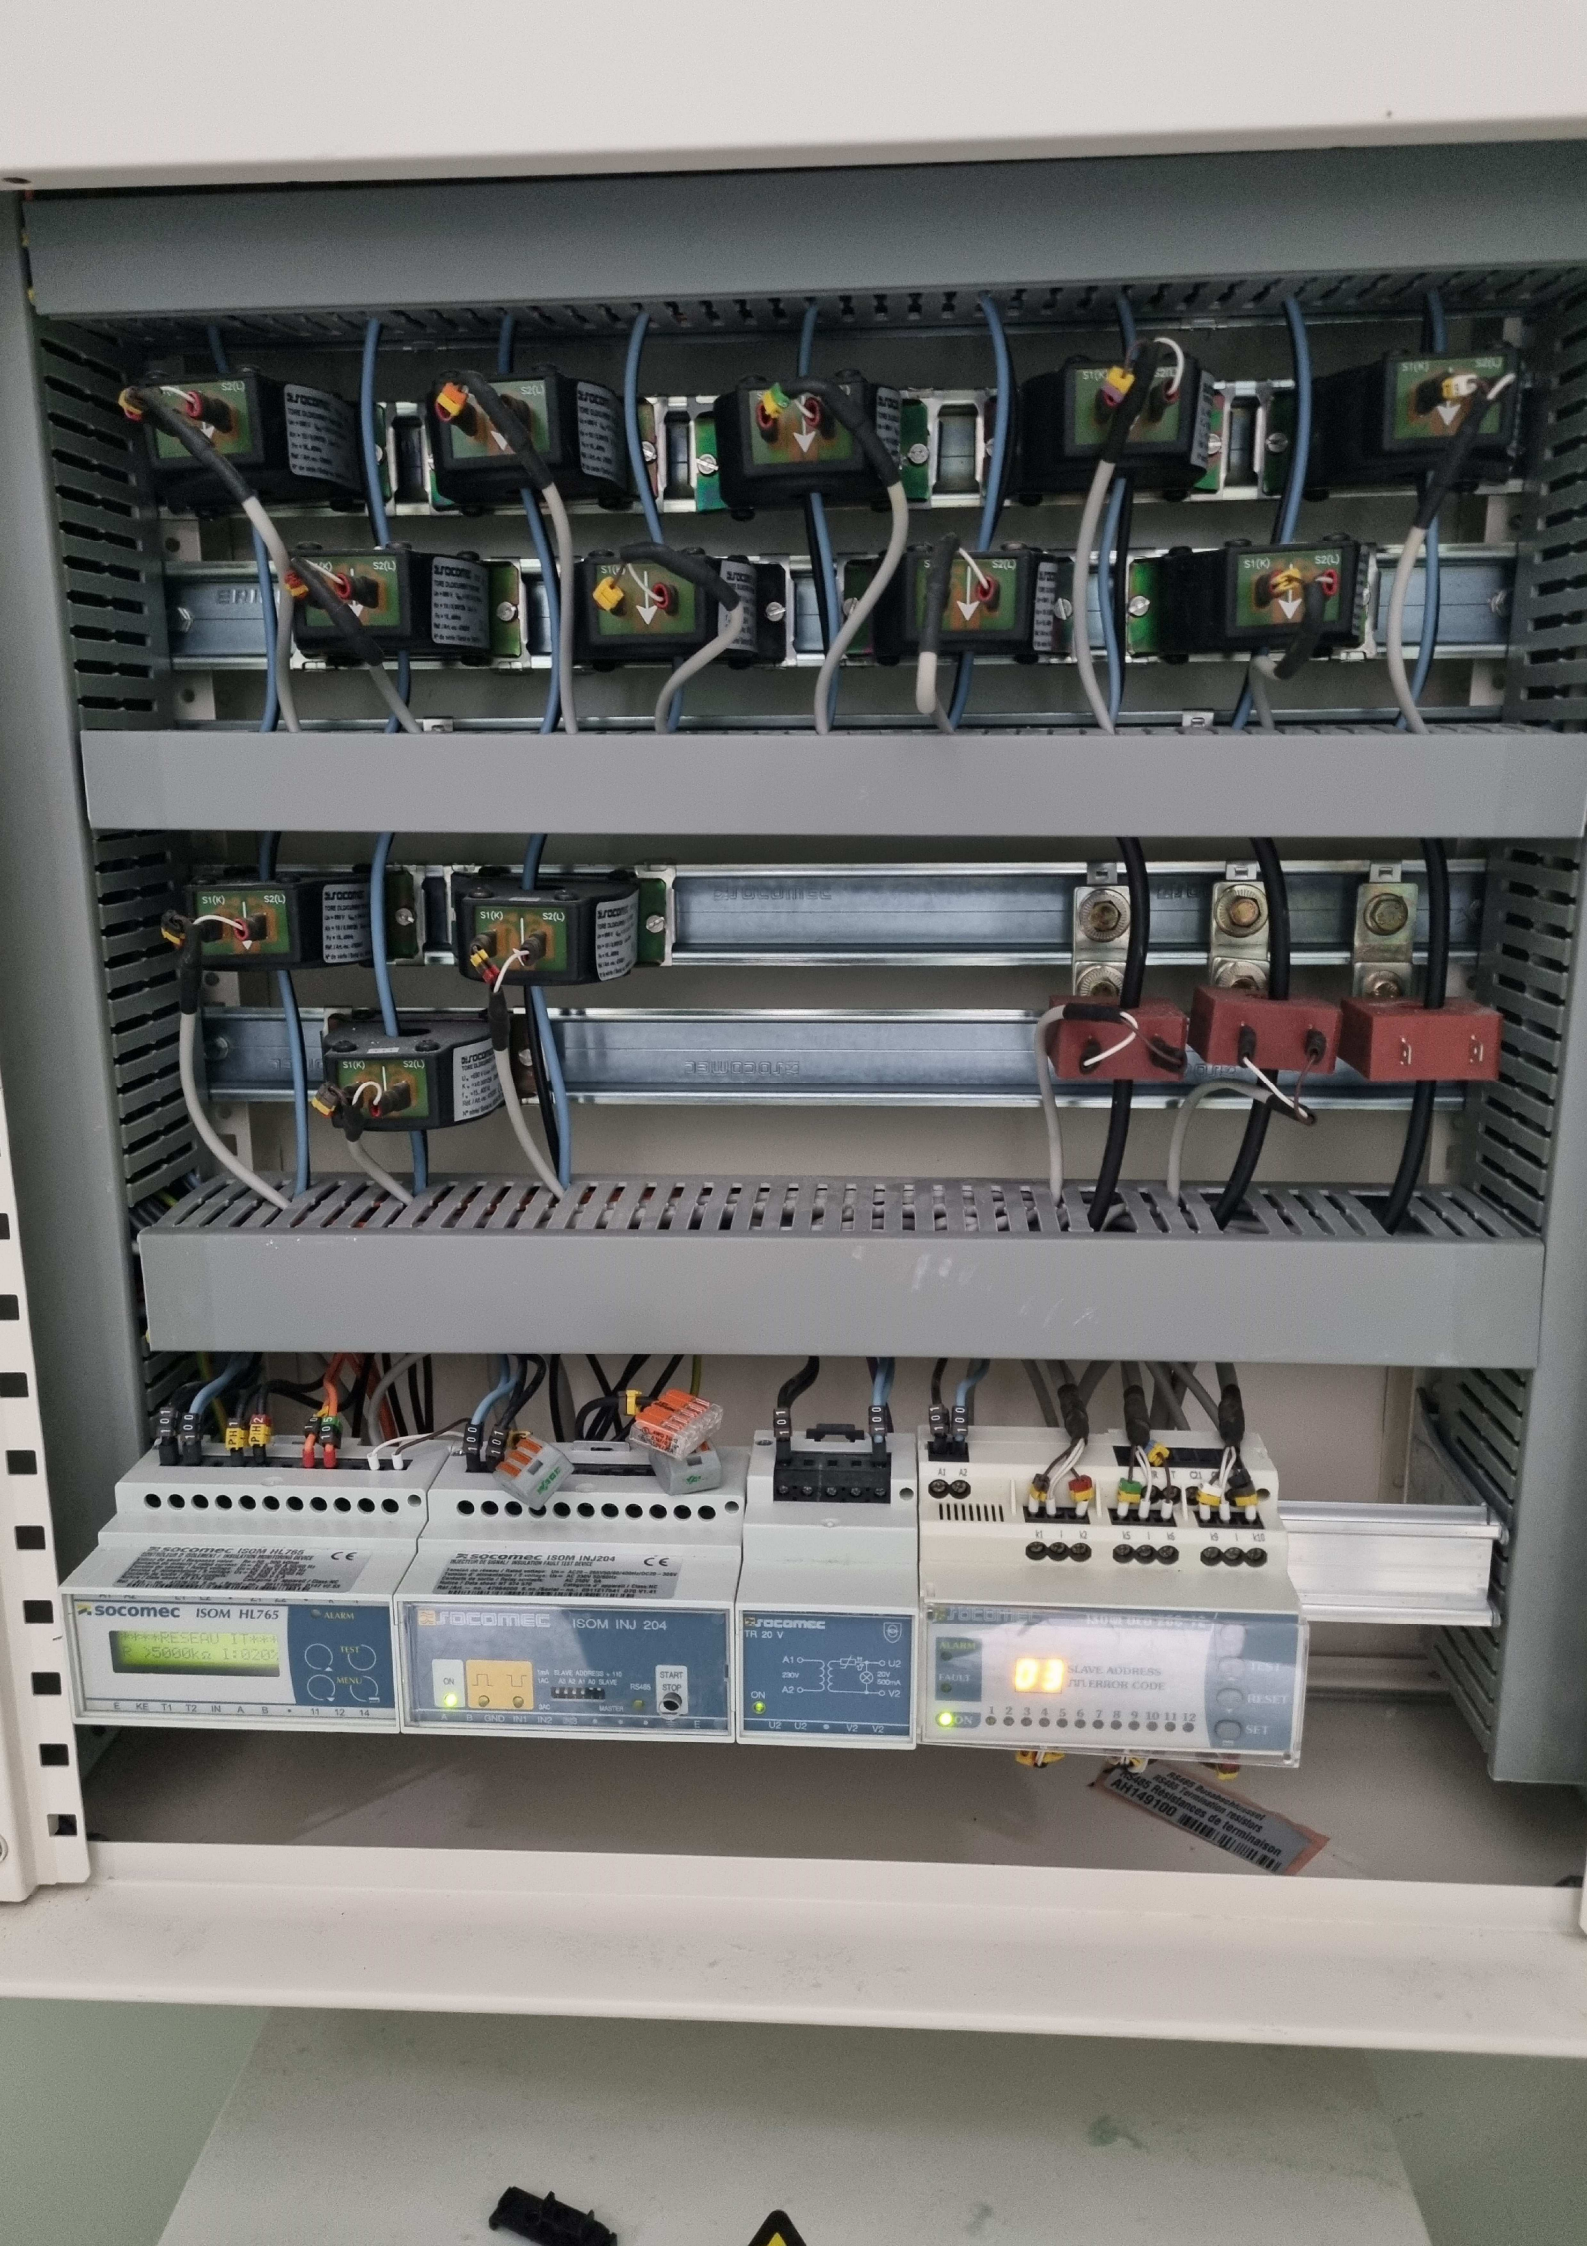

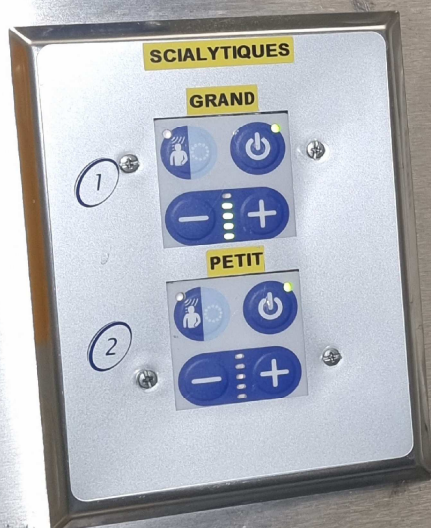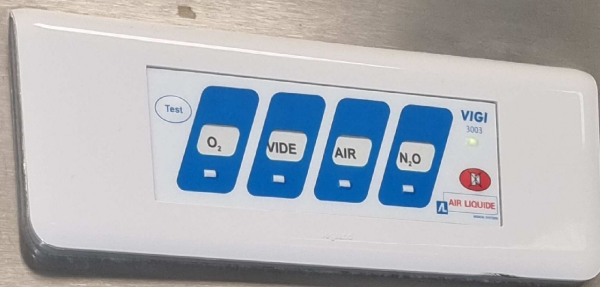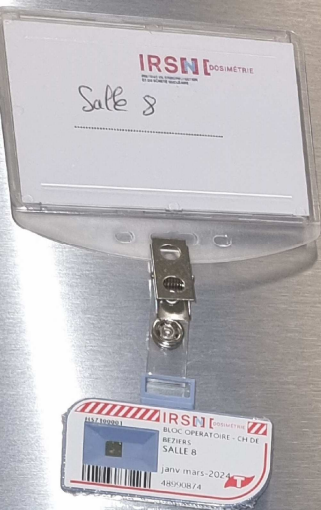

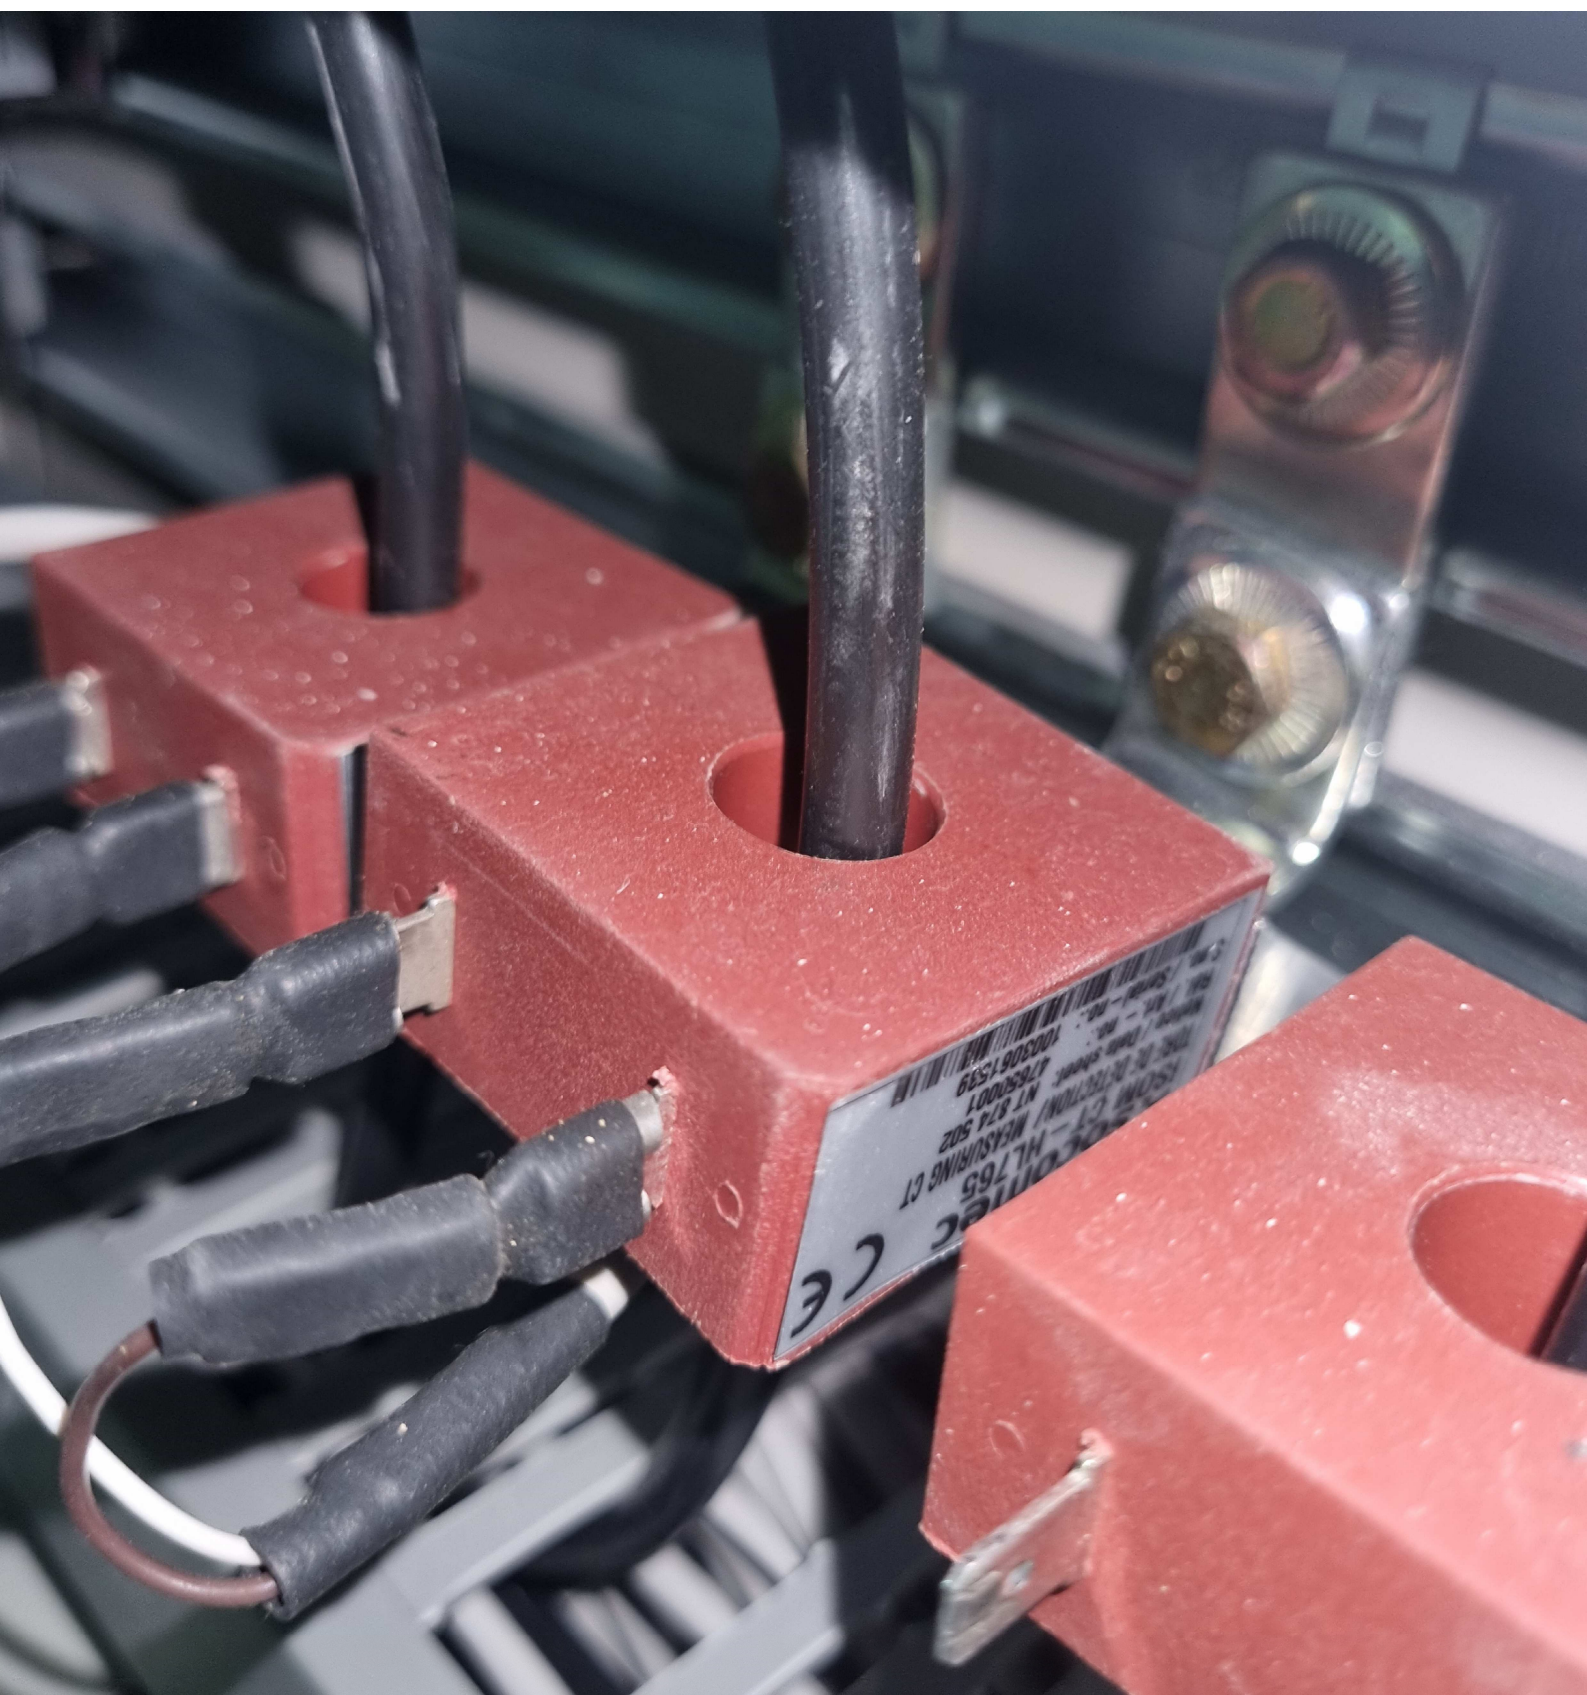

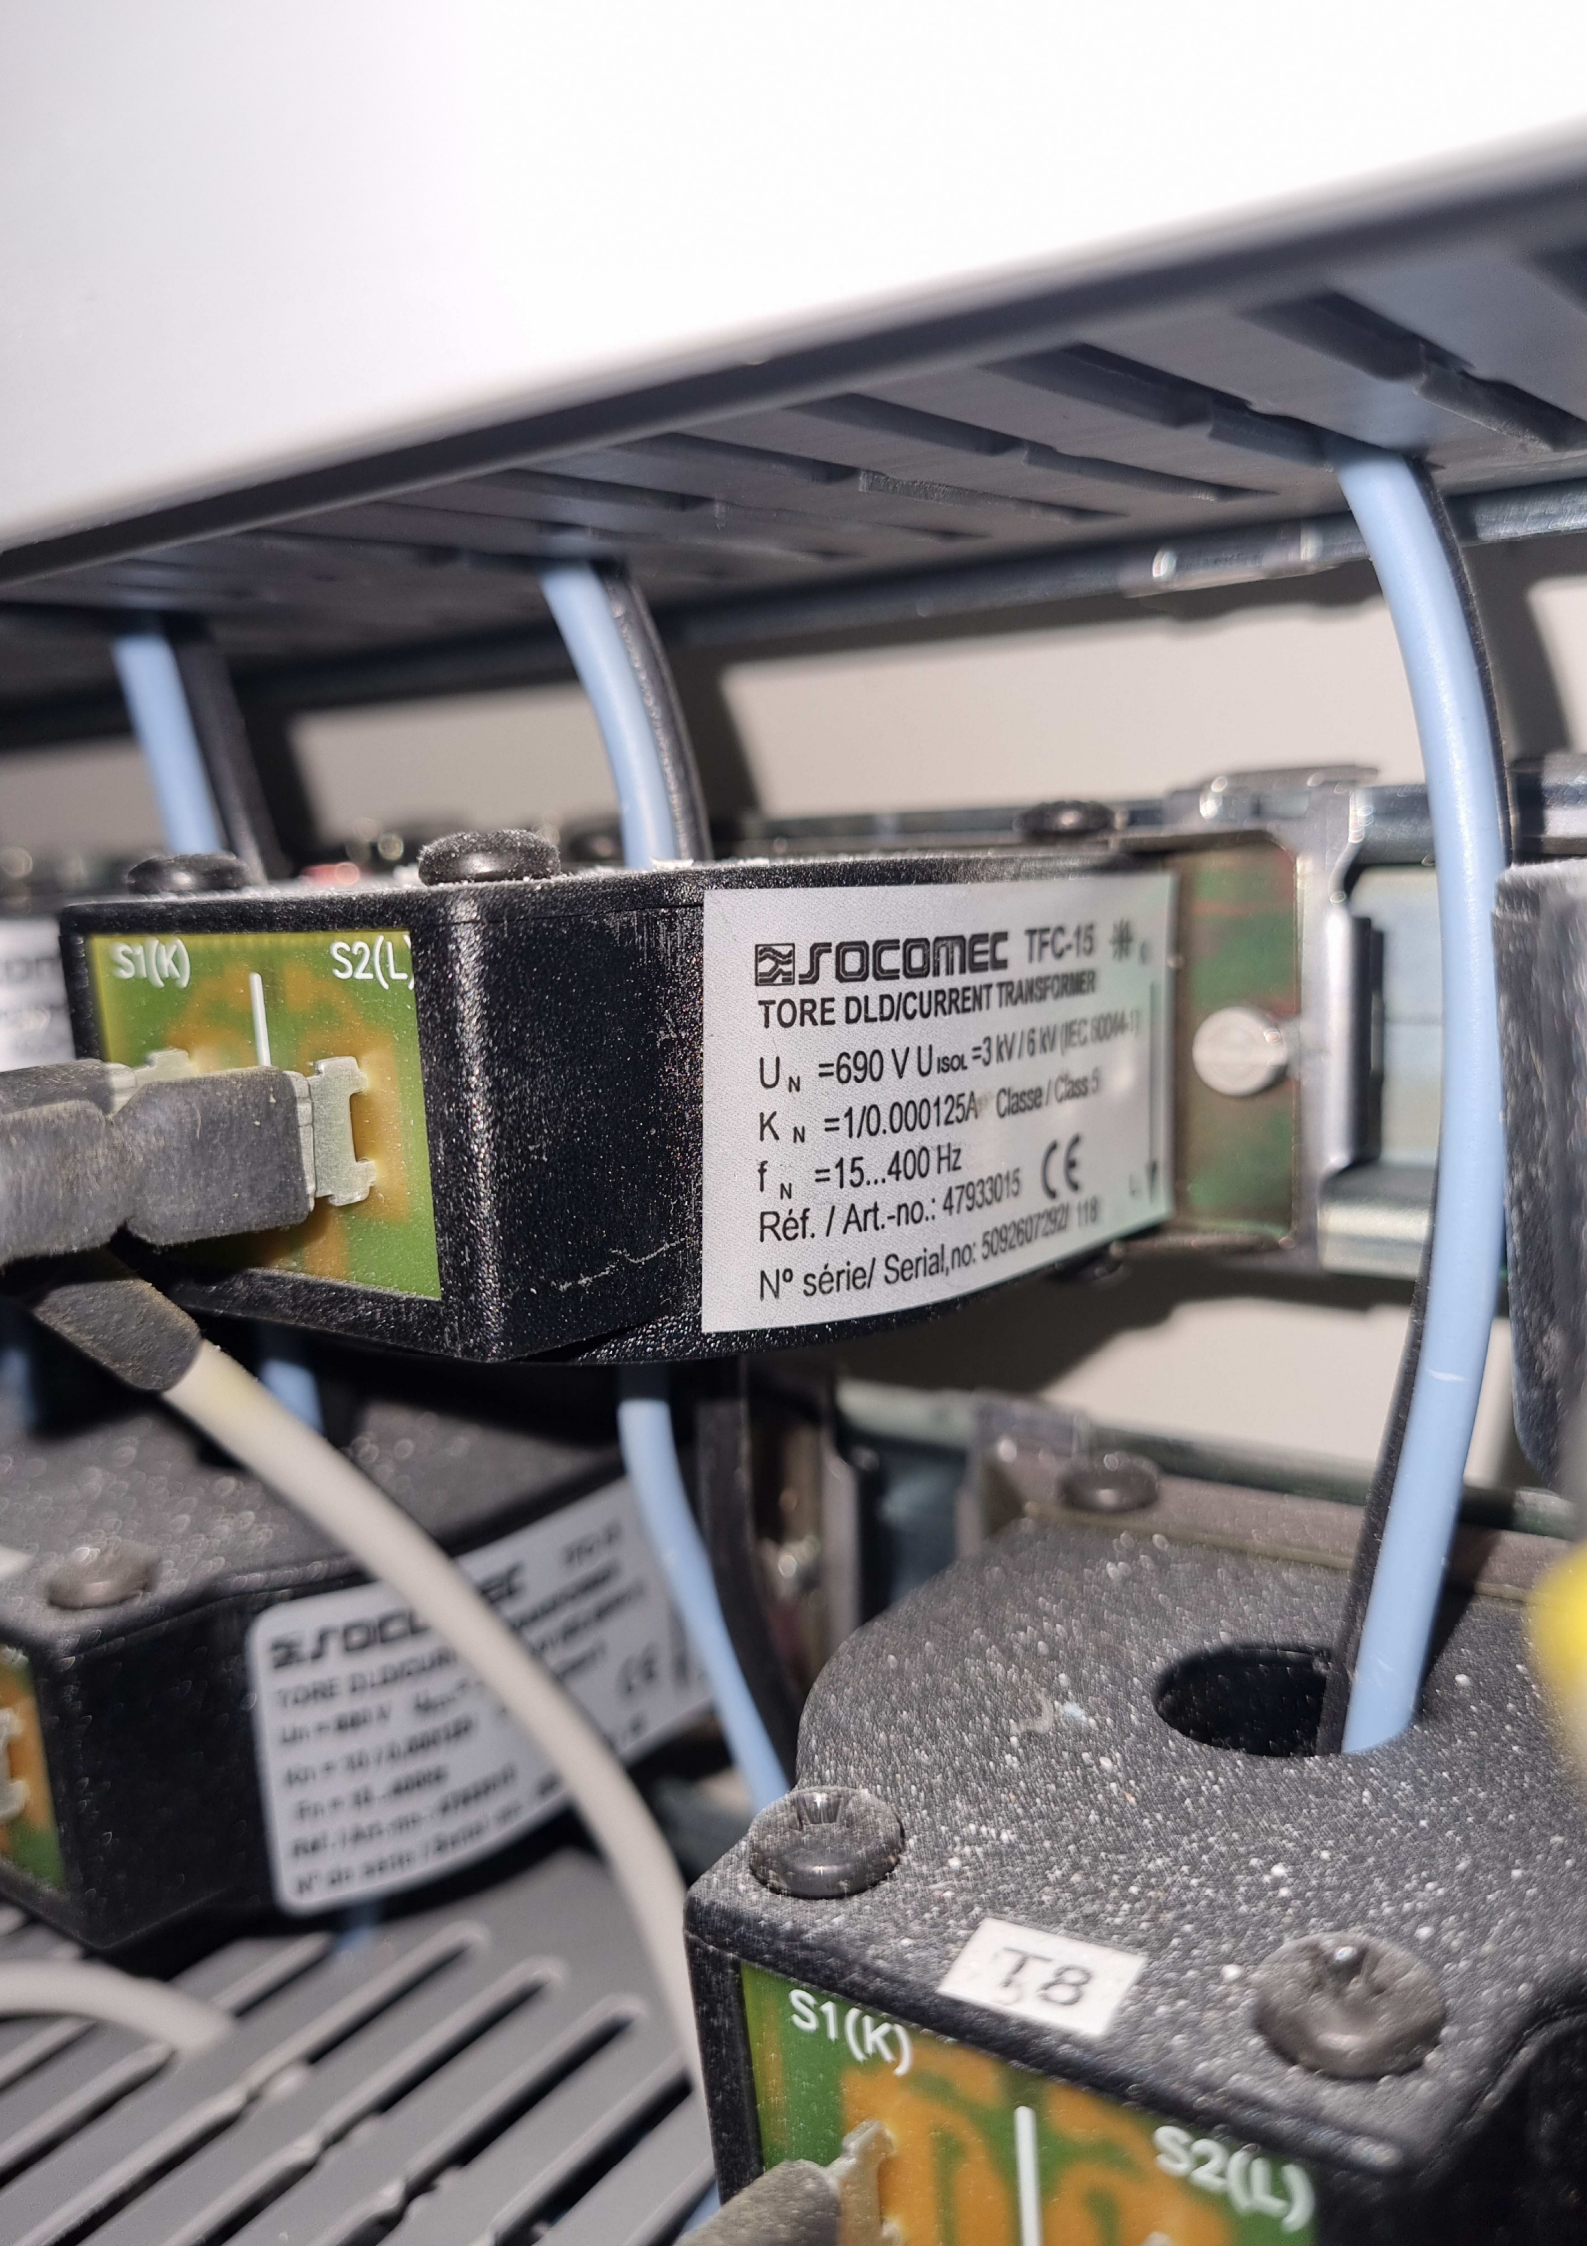

SOCOMEC TFC-15
TORE DLD/CURRENT TRANSFORMER
 $U_N = 690\text{ V}$ $U_{\text{isol}} = 3\text{ kV} / 6\text{ kV}$ (IEC 60044-1)
 $K_N = 1/0.000125\text{ A}$ Classe / Class 5
 $f_N = 15 \dots 400\text{ Hz}$
Réf. / Art.-no.: 47933015
N° série / Serial no: 50926072921 118



SOCOMEC TFC-15
TORE DLD/CURRENT TRANSFORMER
 $U_N = 690\text{ V}$ $U_{\text{isol}} = 3\text{ kV} / 6\text{ kV}$ (IEC 60044-1)
 $K_N = 1/0.000125\text{ A}$ Classe / Class 5
 $f_N = 15 \dots 400\text{ Hz}$
Réf. / Art.-no.: 47933015
N° série / Serial no: 50926072921 118

T8

S1(K)

S2(L)